

Bad zum Raben


Temperatur Quelle = 45°C
Raumtemperatur = 28°C
Rel. Feuchte = 60%
Füllzeit Becken = 14-15 h
Badezeit = 15-23h
Umwälzung B = 1x /h

Quelle 45°C
(Q=35 l/min
(Q=50m³/Tag)

Leistung aus
Bodenheiz. = 18.6kW
U-Wert Becken = 12 W/m² K

Reservoir

33m³, keine Verdunstung

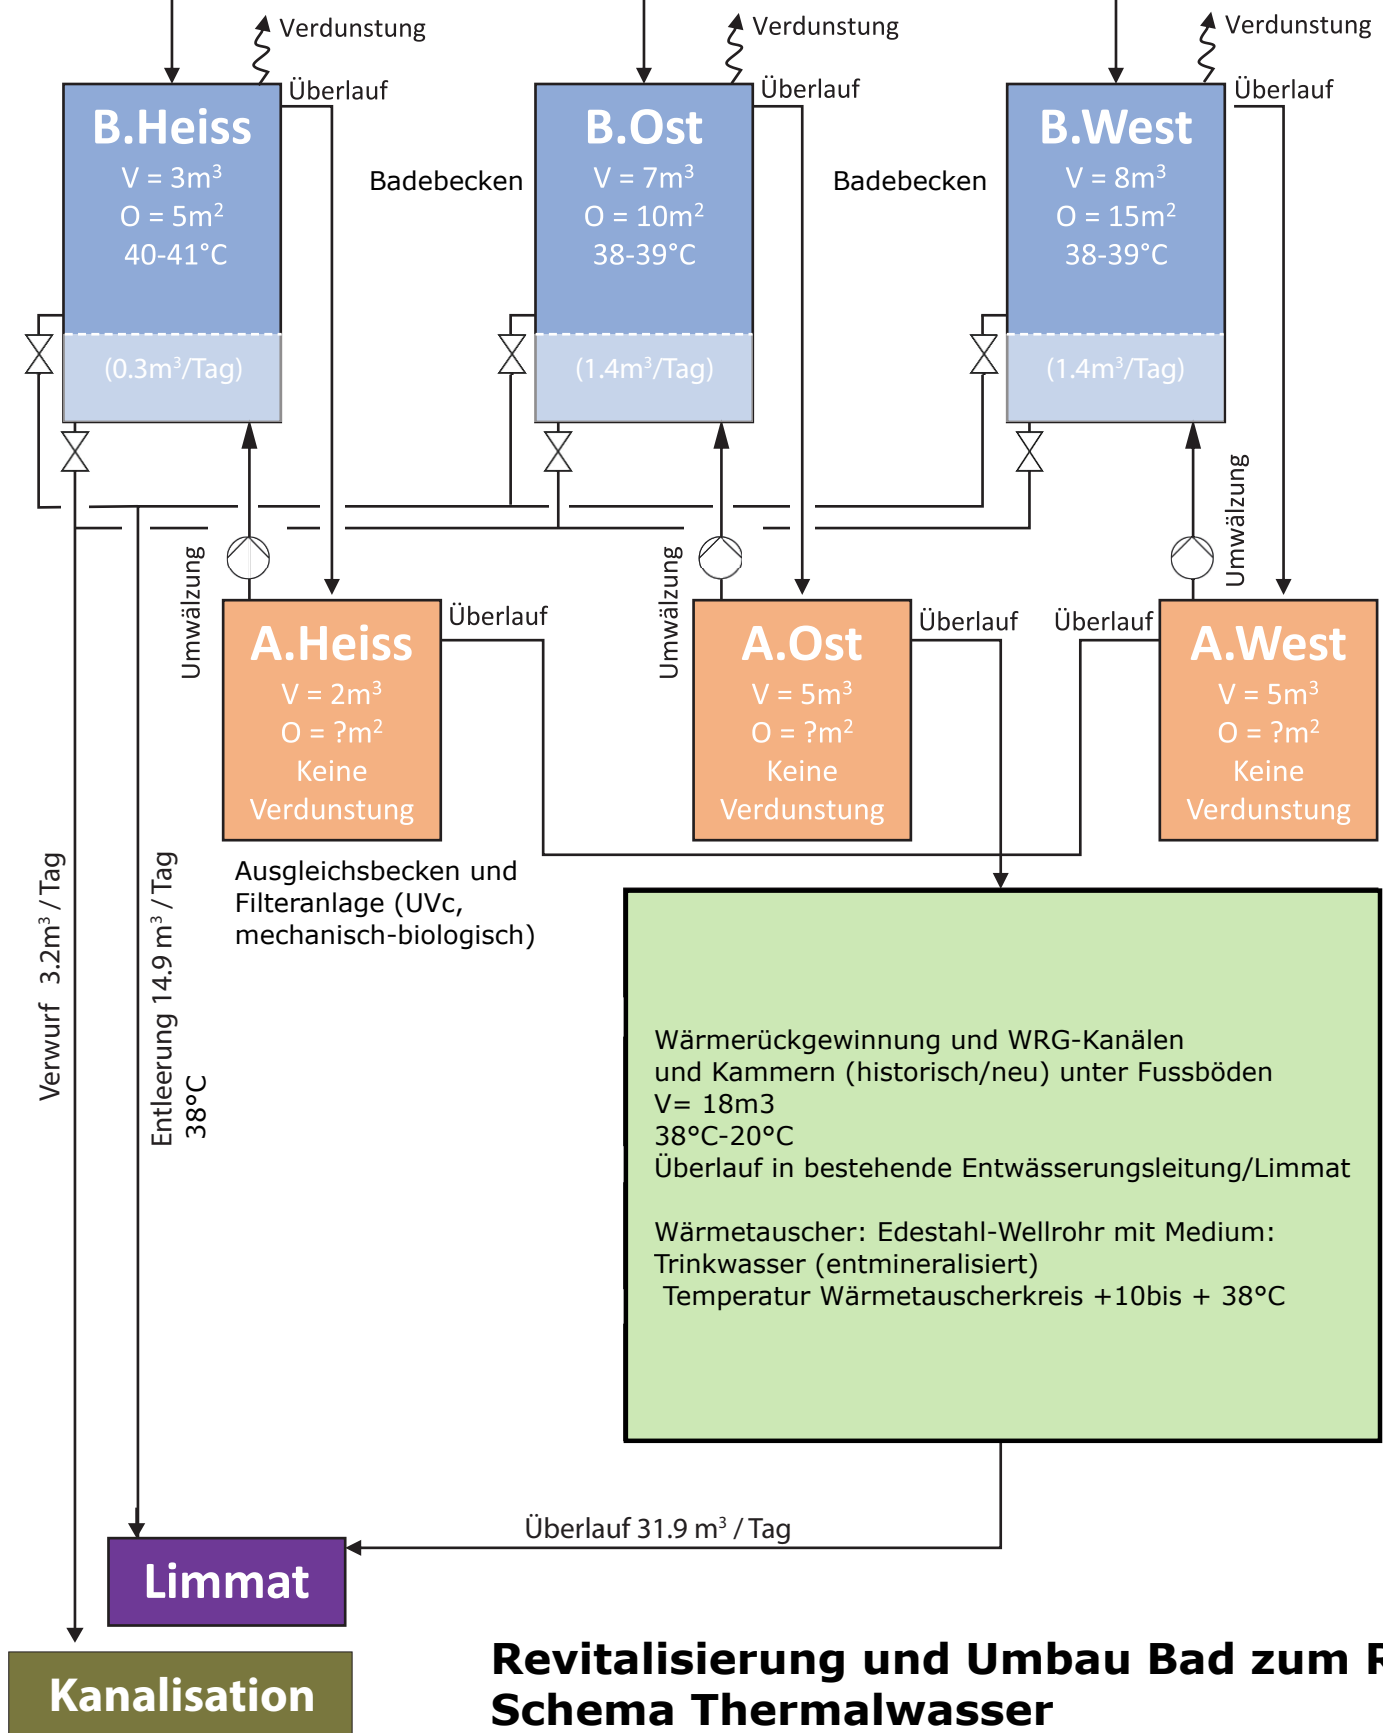

Revitalisierung und Umbau Bad zum Raben Schema Thermalwasser

15.1.2025

Pos 242 / 243 PRINZISCHEMA WÄRERÜCKGEWINNUNG WÄRME- und WARMWASSERERZEUGUNG

Legende

- Wärme
- Wärmerückgewinnung Heizenergie
- Wärmerückgewinnung Lüftung
- Warmwasser / Zirkulation
- Netzwasser

